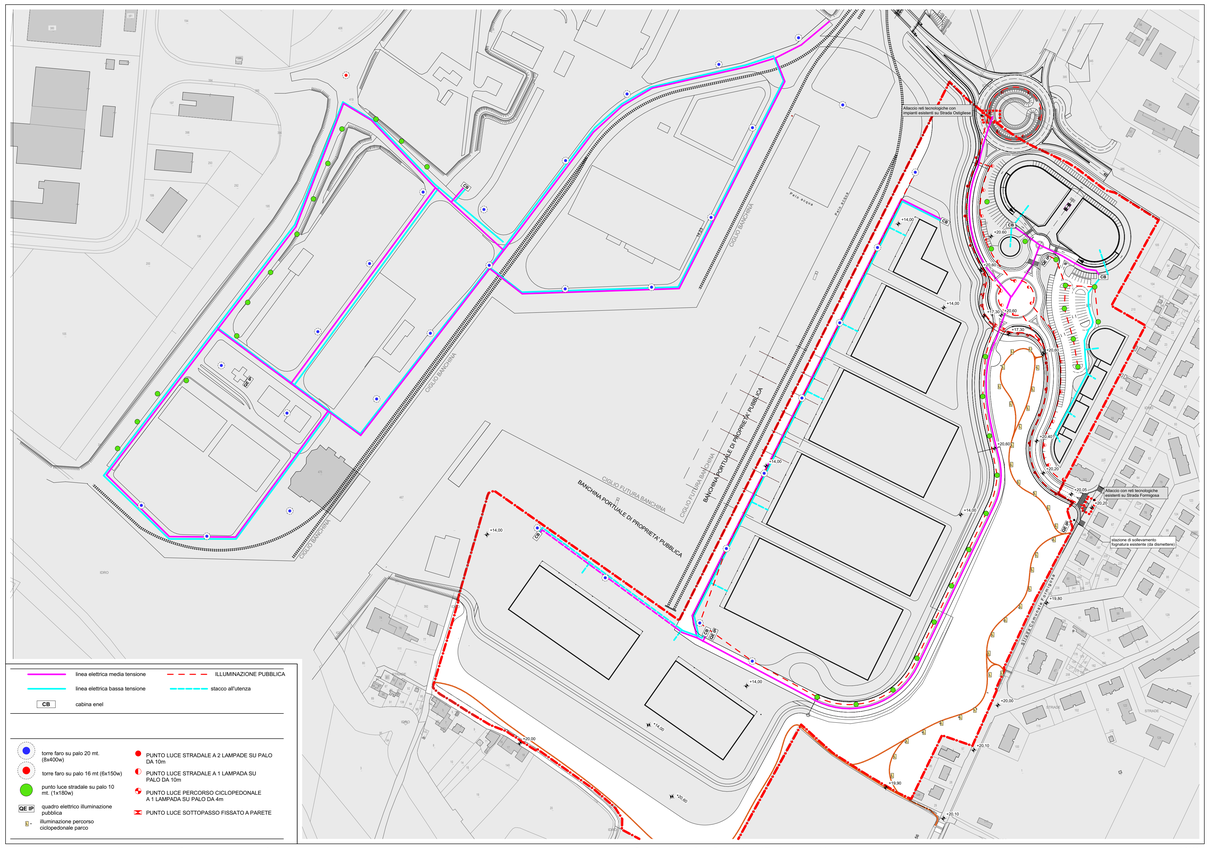

Legenda elettrico e IP 0. Opere di urbanizzazione - linea elettrica ed illuminazione stradale 1:2000

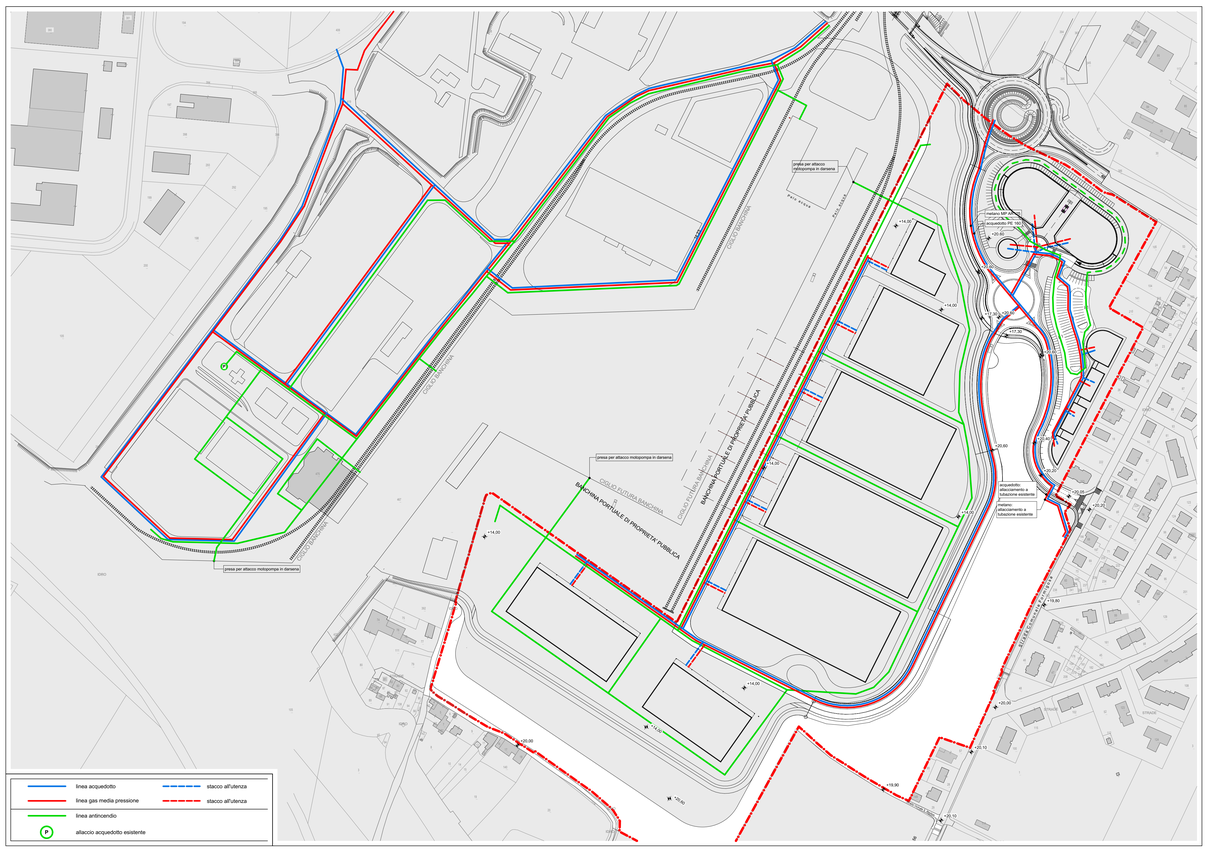

Legenda antincendio - acqua -gas 0. Opere di urbanizzazione - acqua - gas - antincendio 1:2000

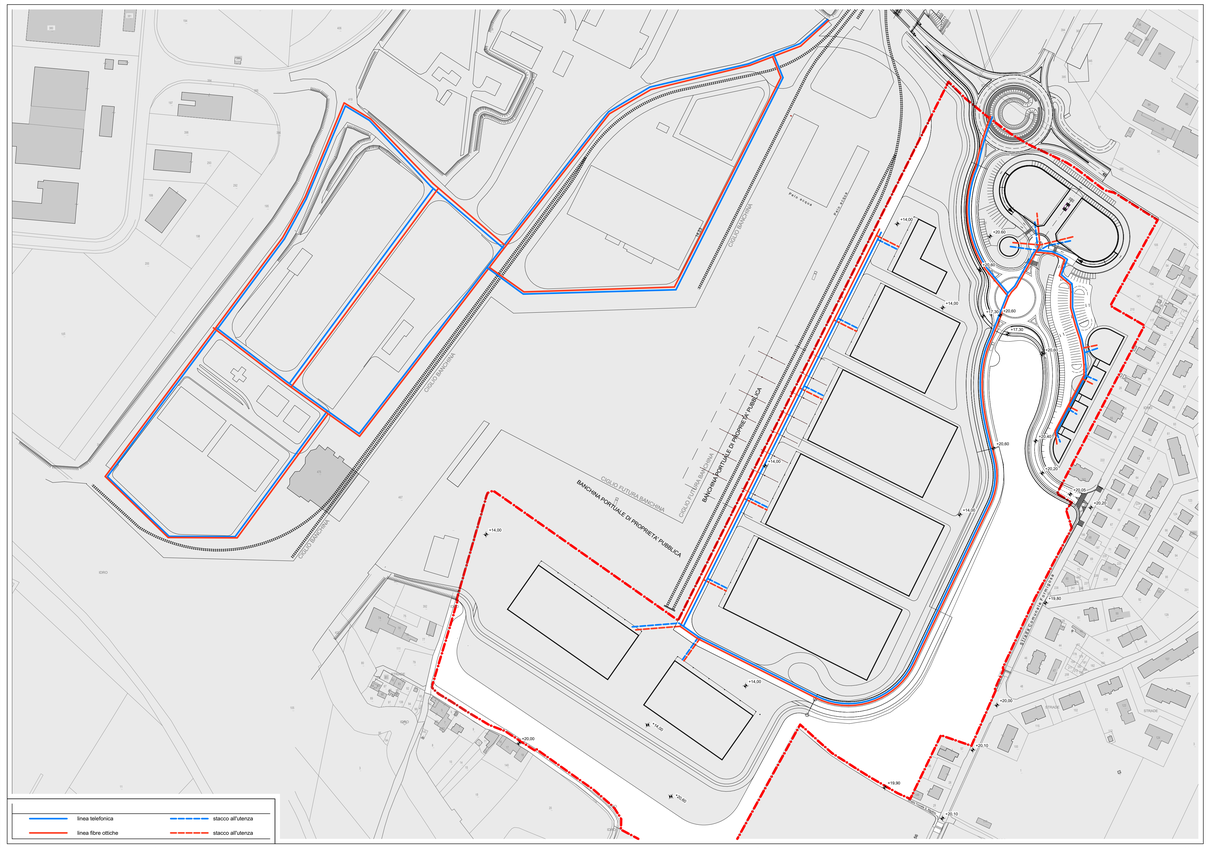

Legenda telefono 0. Opere di urbanizzazione - telefono e fibre ottiche 1:2000

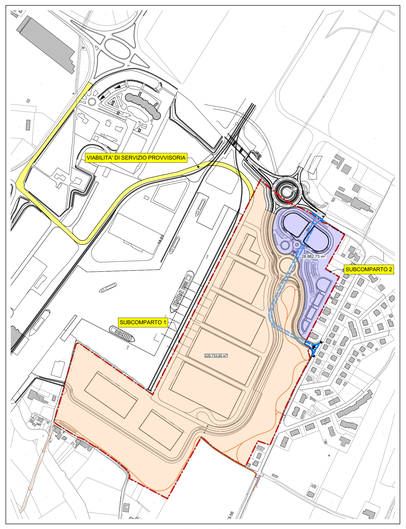

0. Subcomparti 1:5000



Palo illuminazione parco H= 3m (100W)

Torre faro 20m (8x400w)

Torre faro 16m (6x150w)

Luncide 10,80m (1x180W)

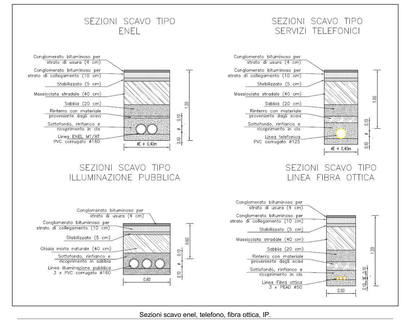

Sezioni scavo enel, telefono, fibra ottica, IP.

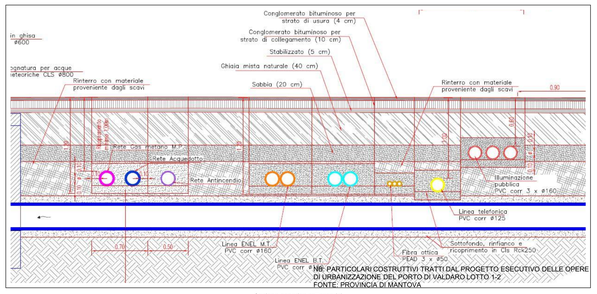

Sezione generica sottoservizi



Nbre	Descrizione
1	SARACINESCA
2	GIUNTO A DISIFANCO DI SARACINESCA
3	RACCORDO DOPPIA FLANGIA
4	RACCORDO FLANGIA
5	TUBO DI PRESA
6	BASAMENTO CALCARI IN MATTONI E CEMENTO
7	CHIUSINO IN GHISA DIAM PER SARACINESCA
8	CHIUSINO IN GHISA DIAM PER IDRANTE
9	TUBO DI PRESA TIPO PE 100 PN 16
10	IDRANTE SOTTOSUOLO PN 16 DN ATTACCHI A NORMATIVA PVI 45
11	IDRANTE SOTTOSUOLO PN 16 DN ATTACCHI A NORMATIVA
12	CURVA A PIEDE PER IDRANTE

Impianto idrico antincendio: idrante sottosuolo

N

aree escluse da urbanizzazioni pubbliche del PA

Legenda telefono

PORTO DI VALDARO
PIANO ATTUATIVO "VALDARO 3"

N

Comune di Mantova | Provincia di Mantova | Regione Lombardia

Progettista
Architetto Roberto Vagni
archiLABO srl
via Gaber 2b - 46100 Mantova Tel e Fax 0376-360564
progetti@archilabosrl.it

consulenza per opere di urbanizzazione primaria
Studio Tecnico ing. Andrea Agosti
via san pancrazio 28 - 37013 Caprino Veronese - Verona
Tel 348 827 4524 - ing.agosti@gmail.com

Committenti
VALLAN INFRASTRUTTURE s.p.a.
Strada Postioga, 75 - Cavriè (MN)
IMMOBILIARE G.T. s.r.l.
Via Malpaga,1 - 46040 Rodigo (MN)
CAVE G.T. s.r.l.
Via Malpaga,1 - 46040 Rodigo (MN)

PIANO ATTUATIVO "VALDARO 3" in variante al PGT

Tavola oggetto
Sottoservizi
Energia elettrica - illuminazione stradale - Reti acqua, gas, antincendio, telefono e fibre ottiche

Fase
MODIFICHE IN ACCOGLIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PARERE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE VAS DEL 04.08.2014 pge 31201/2014

Rev. PV_10.00.pln | Data 30/12/2014 | Scala

Tavola n° **11.3.2**